


# AKTUELLER STAND IM WASSERWERK RAUENTAL

- Aufbereitung von rund 1,9 Mio. m<sup>3</sup> Brunnenwasser (ab Juni 2018)
- Entfernung von 700 g PFC (PFC-Fracht)
- Längerer Standzeiten der Aktivkohle: 17 Monate
- 3 Aktivkohlefilter in Betrieb



# PFC KONZENTRATIONSENTWICKLUNG IM NETZWASSER OTTERSODORF

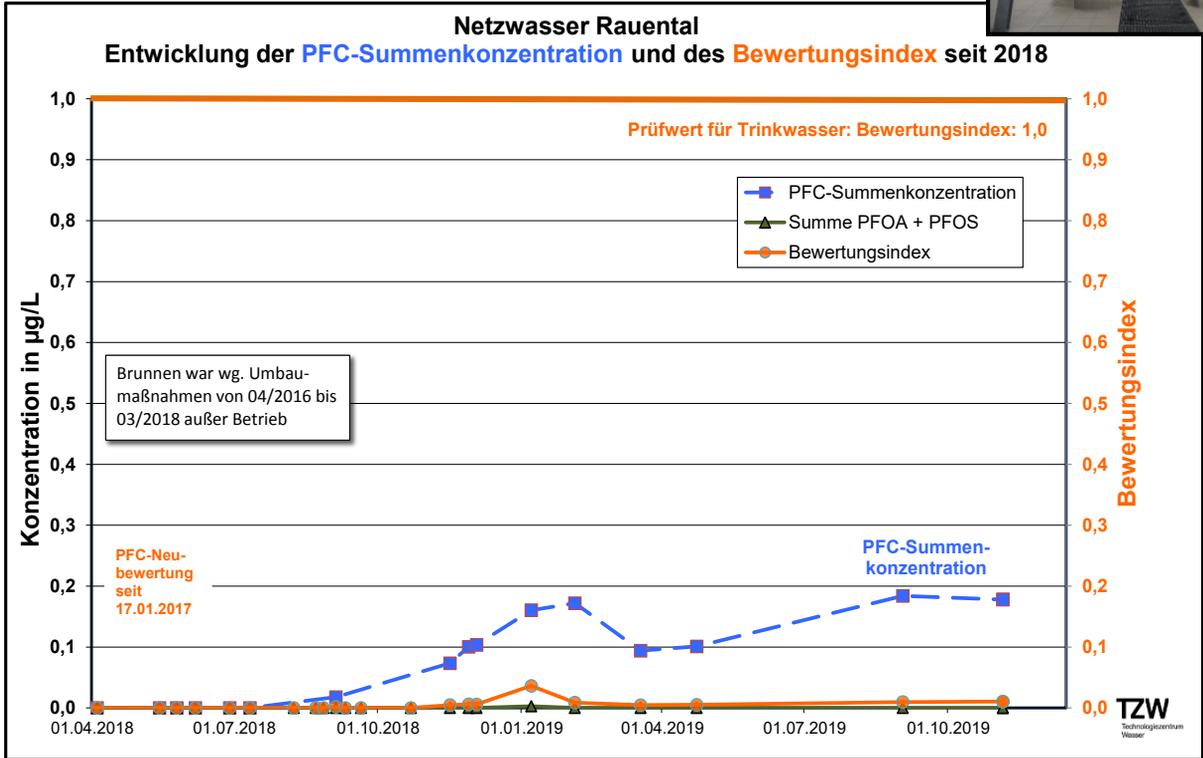