


AKTUELLER STAND IM WASSERWERK RAUENTAL

- Aufbereitung von rund 4,8 Mio. m³ Brunnenwasser (ab Juni 2018)
- Entfernung von 1,6 kg PFC mit dem Einsatz von ca. 116 Tonnen Aktivkohle
- 3 Aktivkohlefilter in Betrieb
- Austauschzyklus der Aktivkohle: 42 Wochen
- PFC-Monitoring im 7 Wochen-Rhythmus (1x im Monat)



PFC KONZENTRATIONSENTWICKLUNG IM NETZWASSER OTTERSODORF

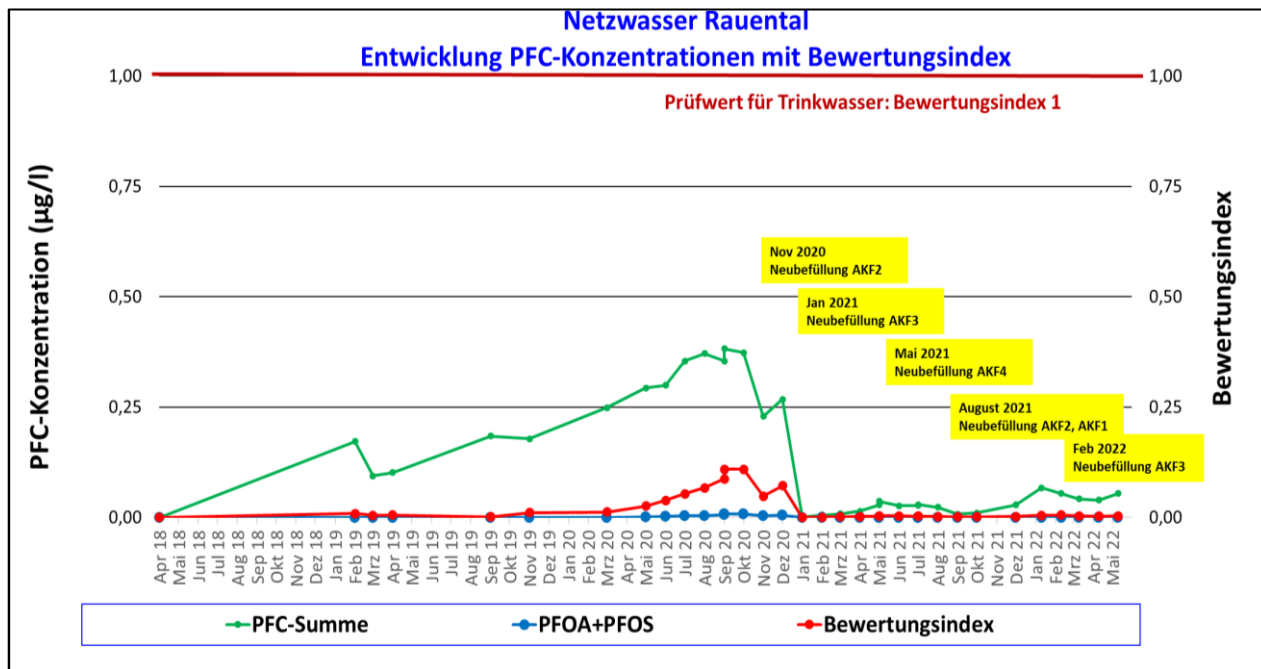